
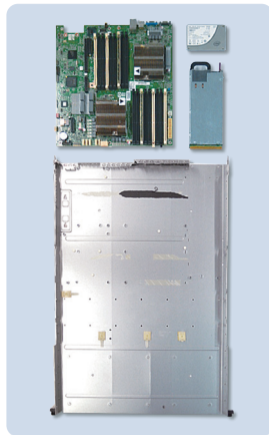


## 液浸用サーバーへの変更方法


1. ヒートシンクとCPU間のサーマルグリースをサーマルフォイルに交換
2. ファンを取り外し、エミュレータチップに交換
3. HDDをSSDまたはヘリウムドライブに交換
4. 電源ケーブルを専用ケーブルに交換

※1 サーバあたり約 10 分で実施できます。

液浸冷却装置用  
サーバーイメージ ▶

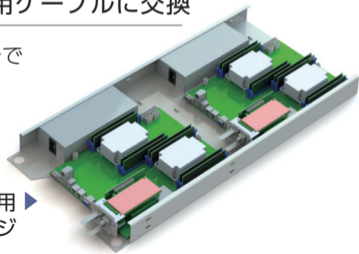

▲液浸用サーバー  
パーツ構成（一例）

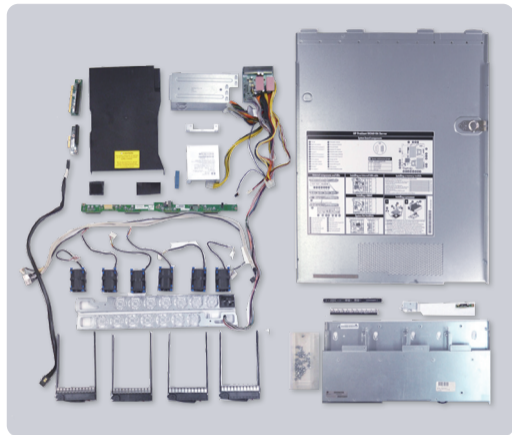

▲液浸用サーバーに変更するにあたり不要となる  
サーバーの部品（一例）